


## 4. Frekvenčni prostor in kazalci

Obravnavanje elektrotehnične naloge je v časovnem prostoru povsem nazorna. Trenutne fizikalne veličine, na primer napetost  $u(t)$  in tok  $i(t)$ , so natančno tisto, kar vidimo na zaslonu osciloskopa. Časovno odvisnost namenoma poudarimo z zapisom veličin z malimi črkami. Reševanje enačb tudi s povsem linearnimi gradniki žal v časovnem prostoru ni preprosto. Obnašanje gradnikov, ki lahko hranijo energijo, na primer tuljav  $L$  oziroma kondenzatorjev  $C$ , opisujejo odvodi oziroma integrali vpletenih veličin.

Matematiki se reševanju linearnih enačb z odvodi in integrali spretno izognejo z integralskimi transformacijami. Obnašanju linearnega vezja pri krmiljenju s harmonskimi (sinusnimi) signali se dobro prilega Fourier-jeva transformacija v frekvenčni prostor s krožno (realno) frekvenco  $\omega$ . Za obravnavo prehodnih pojavov v linearnih vezjih je primernejša Laplace-jeva transformacija s kompleksno frekvenco  $s = \sigma + j\omega$ . V obeh primerih se časovni odvodi oziroma integrali preslikajo v množenje oziroma deljenje s frekvenco:

Časovni prostor	Fourier	Laplace
$f(t)$ $\longleftrightarrow$	$F(\omega) = \int f(t)e^{-j\omega t} dt$	$F(s) = \int f(t)e^{-st} dt$
	$j = \sqrt{-1}$	$s = \sigma + j\omega$
$\frac{d}{dt}f(t)$ $\longleftrightarrow$	$j\omega \cdot F(\omega)$	$s \cdot F(s)$
$\int f(t)dt$ $\longleftrightarrow$	$\frac{1}{j\omega} \cdot F(\omega)$	$\frac{1}{s} \cdot F(s)$
$u(t) = R \cdot i(t)$		$U(\omega) = R \cdot I(\omega)$
$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$		$U(\omega) = j\omega L \cdot I(\omega)$
$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t)dt$		$U(\omega) = \frac{1}{j\omega C} \cdot I(\omega)$

Jasno moramo pri kateremkoli integriranju meje postaviti tako, da je na

mejah integracije energija v gradnikih, tuljavah  $L$  in kondenzatorjih  $C$  enaka nič oziroma upoštevana v dodatnih integracijskih konstantah. Na primer, začetno energijo v kondenzatorju upoštevamo kot dodatno napetost  $U_0$ , ki jo prištejemo integralu za napetost na kondenzatorju. Pri uporabi integralnih transformacij se jasno vprašamo, kaj v resnici pomenijo nove veličine, spektri  $I(\omega)$  in  $U(\omega)$  oziroma  $I(s)$  in  $U(s)$  v pripadajočem frekvenčnem prostoru ter kako jih izmerimo?

Najpreprostejši zgled je krmiljenje vezja s harmonskim virom ene same frekvence  $\omega$ . Izmenično napetost  $u(t)$  tedaj opisujeta dva realna podatka: amplituda  $U$  in pripadajoči fazni kot  $\varphi_U$ . Izraz  $\cos(\omega t + \varphi_U)$  lahko zapišemo tudi kot realni del kompleksne eksponentne funkcije. Oba realna podatka  $U$  in  $\varphi_U$ , ki imata jasno določen fizikalni pomen, združimo v eno samo kompleksno število  $\hat{U}$ , ki ga imenujemo kazalec (angleško: phasor) napetosti:


$$u(t) = U \cdot \cos(\omega t + \varphi_U) = \text{Re}[U \cdot e^{j\varphi_U} \cdot e^{j\omega t}] = \text{Re}[\hat{U} \cdot e^{j\omega t}]$$

$$i(t) = I \cdot \cos(\omega t + \varphi_I) = \text{Re}[I \cdot e^{j\varphi_I} \cdot e^{j\omega t}] = \text{Re}[\hat{I} \cdot e^{j\omega t}]$$

**Kazalci**

$$\hat{U} = U \cdot e^{j\varphi_U}$$

$$\hat{I} = I \cdot e^{j\varphi_I}$$




$$u(t) = R \cdot i(t) = \text{Re}[R \cdot \hat{I} \cdot e^{j\omega t}] \longrightarrow \hat{U} = R \cdot \hat{I}$$



$$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} = \text{Re}[L \cdot \hat{I} \cdot j\omega \cdot e^{j\omega t}] \longrightarrow \hat{U} = j\omega L \cdot \hat{I}$$




$$u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t) dt = \text{Re}\left[\frac{1}{C} \cdot \hat{I} \cdot \frac{1}{j\omega} \cdot e^{j\omega t}\right] \longrightarrow \hat{U} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \hat{I}$$



$$\hat{U} = \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) \cdot \hat{I} = Z \cdot \hat{I}$$

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + jX$$



$$\hat{I} = \left(j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + G\right) \cdot \hat{U} = Y \cdot \hat{U}$$

$$G = 1/R$$


$$Y = j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + G = G + jB$$

Računanje s kazalci  $\hat{U}$  in  $\hat{I}$  postane z izjemo uporabe kompleksnih števil silno enostavno. Časovne odvode oziroma integrale zamenja množenje oziroma deljenje z  $j\omega$ . Integracijske konstante, energije v tuljavah  $L$  in v kondenzatorjih  $C$ , smemo zanemariti, saj pri eni sami frekvenci  $\omega$  opazujemo ustaljeno (stacionarno) stanje vezja, ko je kakršenkoli prehodni

pojavnost že izzvenel.

Pri računu s kazalci je smiselno uvesti nova pojma impedance  $Z$  in admittance  $Y$ . Impedanca  $Z$  je kompleksna upornost, ki vključuje realno upornost  $R$  in imaginarno reaktanco  $jX$ . Admitanca  $Y$  je kompleksna prevodnost, ki vključuje realno prevodnost  $G$  in imaginarno susceptanco  $jB$ . Imaginarni veličini reaktanca  $jX$  oziroma susceptanca  $jB$  opisujeta gradnike, ki hranijo energijo: tuljave  $L$  in kondenzatorje  $C$ . Takšne gradnike imenujemo reaktivni gradniki.

Preprost račun s kazalci oziroma spektri integralskih transformacij odpre, ko trčimo ob nelinearno nalogo. Najpogostejša nelinearna naloga je izračun moči. V časovnem prostoru je trenutna moč  $p(t) = u(t) \cdot i(t)$  zmnožek trenutne napetosti in toka. Pri harmonskem krmiljenju trenutna moč niha z dvakratno frekvenco  $2\omega$  kot posledica kvadratne naloge, množenja napetosti in toka. Moč lahko v določenih trenutkih postane tudi negativna, ko tuljave  $L$  in kondenzatorji  $C$  vračajo vskladiščeno energijo nazaj viru:

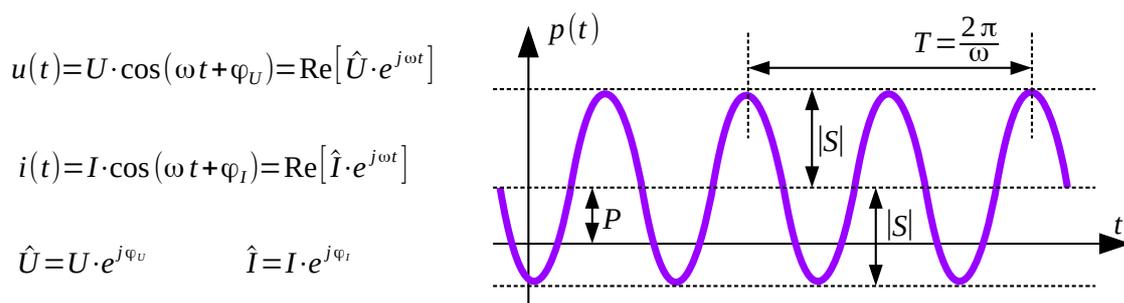

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = U \cdot I \cdot \cos(\omega t + \varphi_U) \cdot \cos(\omega t + \varphi_I) = \frac{U \cdot I}{2} \cdot [\cos(\varphi_U - \varphi_I) + \cos(2\omega t + \varphi_U + \varphi_I)]$$

**Kompleksna moč**  $S = P + jQ = \frac{\hat{U} \cdot \hat{I}^*}{2} = \frac{U \cdot e^{j\varphi_U} \cdot I \cdot e^{-j\varphi_I}}{2} = \frac{U \cdot I}{2} \cdot e^{j(\varphi_U - \varphi_I)}$

**Navidezna moč**  $|S| = \left| \frac{\hat{U} \cdot \hat{I}^*}{2} \right| = \frac{U \cdot I}{2} = \frac{p(t_{MAX}) - p(t_{MIN})}{2}$

**Delovna moč**  $P = \langle p(t) \rangle = \text{Re} \left[ \frac{\hat{U} \cdot \hat{I}^*}{2} \right] = \frac{U \cdot I}{2} \cdot \text{Re} [e^{j(\varphi_U - \varphi_I)}] = \frac{U \cdot I}{2} \cdot \cos(\varphi_U - \varphi_I)$

**Jalova moč**  $Q = \text{Im} \left[ \frac{\hat{U} \cdot \hat{I}^*}{2} \right] = \frac{U \cdot I}{2} \cdot \text{Im} [e^{j(\varphi_U - \varphi_I)}] = \frac{U \cdot I}{2} \cdot \sin(\varphi_U - \varphi_I)$

Pri računanju s kazalci  $\hat{U}$  in  $\hat{I}$  je smiselno uvesti nov pojem kompleksne moči  $S = P + jQ$ . Pri izračunu moči je pomembna razlika med faznim kotom napetosti in toka  $\varphi_U - \varphi_I$ . Na primer, kompleksna moč na upor  $R$  je povsem delovna in večja od nič, razlika med faznima kotoma

$\varphi_U - \varphi_I = 0$  je tedaj enaka nič. Reaktivni gradniki, tuljave  $L$  in kondenzatorji  $C$ , samo hranijo energijo, ne trošijo pa nobene moči, zato je kompleksna moč na njih povsem jalova in znaša razlika med faznima kotoma  $\varphi_U - \varphi_I = \pm \pi/2$ .

Razliko faznega kota dobimo z množenjem kazalca napetosti  $\hat{U}$  s konjugirano-kompleksno vrednostjo kazalca toka  $\hat{I}^*$ . Ker kazalca  $\hat{U}$  in  $\hat{I}^*$  vsebujeta amplitudi, torej vršni vrednosti harmonske napetosti in toka, moramo rezultat za moč deliti z dva! Deljenje z dva neposredno sledi iz izračuna povprečne moči  $\langle p(t) \rangle$ , ko razstavimo produkt kosinusov v vsoto in izločimo nihanje moči z dvojno frekvenco  $2\omega$ .

V praksi pogosto uporabljamo efektivni vrednosti toka  $I_{eff} = I/\sqrt{2}$  in napetosti  $U_{eff} = U/\sqrt{2}$ , da se izognemo deljenju z dva pri računanju moči. Podobno lahko definiramo tudi kazalca  $\hat{I}_{eff} = \hat{I}/\sqrt{2}$  in  $\hat{U}_{eff} = \hat{U}/\sqrt{2}$ . Pri navajanju oziroma uporabi podatkov v praksi moramo biti zelo previdni, kaj točno mislimo: amplitudo (vršno vrednost) z merskimi enotami  $V$  ali efektivno (koren povprečja kvadratov, angleško: root-mean-square ali RMS) vrednost z merskimi enotami  $V_{eff}$  ( $V_{RMS}$ )?

Da je zmešnjava popolna, obstajata poleg amplitude in efektivne vrednosti še dve dodatni merski enoti za napetost. Napetost vrh-vrh je za harmonski signal točno dvojna amplituda  $U_{pp} = 2U$  in jo merimo v enotah  $V_{pp}$  (angleško: volts peak-to-peak). Napetost »emf« (angleško: electromotive force) je efektivna napetost odprtih sponk vira, ki ima notranjo impedanco  $Z_g = Z_K$  enako dogovorjeni karakteristični impedanci. Ko je takšen vir priključen na breme  $Z_b = Z_K$ , velja  $U_{emf} = U_{geff} = 2U_{eff}$ . Pripadajoča merska enota  $V_{emf}$  se uporablja za opis občutljivosti radijskega sprejemnika.

Realni del kompleksne moči  $S = P + jQ$  je delovna moč  $P = \langle p(t) \rangle$  oziroma dolgotrajno časovno povprečje trenutne moči. Navidezna moč  $|S|$  opisuje amplitudo nihanja trenutne moči  $p(t)$  z dvakratno frekvenco  $2\omega$  okoli povprečja  $P = \langle p(t) \rangle$ . Imaginarni del kompleksne moči  $S = P + jQ$  je jalova moč  $Q$ , torej merilo za vskladiščeno energijo v reaktivnih gradnikih: tuljavah  $L$  in kondenzatorjih  $C$ .

V elektrodinamiki si pogosto ne moremo privoščiti zgoraj opisanega razkošja črk in oznak frekvenčnega prostora. Ko želimo izrecno poudariti

kazalce, pripadajoči veličini  $\hat{U}$  in  $\hat{I}$  zapisujemo s strešicami nad velikimi črkami, da jih razlikujemo od enosmernih veličin oziroma amplitud  $U$  in  $I$ . V večini nalog elektrodinamike si razkošja dodatnih strešic ne želimo. Ko za določene veličine natančno vemo, da so kazalci, zanje uporabljamo kar velike črke brez strešic. Na primer,  $U$  in  $I$  v takšni nalogi pomenita kazalce!

Podobno si ne moremo privoščiti uporabe treh različnih črk  $P$ ,  $Q$  in  $S$  samo za zapis kompleksne moči. V elektrodinamiki uporabljamo veliko črko  $P$  kar za kompleksno moč.  $\text{Re}[P]$  je tedaj delovna moč,  $|P|$  navidezna moč in  $\text{Im}[P]$  jalova moč. Veliko črko  $S$  v elektrodinamiki najpogosteje uporabljamo za gostoto kompleksne moči na enoto površine z merskimi enotami  $\text{W/m}^2$ . Realni del, velikost in imaginarni del pomenijo gostoto delovne moči  $\text{Re}[S]$ , gostoto navidezne moči  $|S|$  in gostoto jalove moči  $\text{Im}[S]$ .

Končno je težava še s kazalci, ki jih nemarneži v tuji literaturi imenujejo kar vektorji namesto pravilnega angleškega izraza phasor. Vektorji so nekaj povsem drugega, potrebujemo jih za opis nekaterih fizikalnih veličin v tri-dimenzijskih nalogah. V elektrodinamiki pogosto naletimo na veličine, ki so hkrati vektorji in kazalci, na primer izmenično (harmonsko) električno polje  $\vec{E}$ . Kaj takrat točno pomeni izraz  $|\vec{E}|$ , je treba razvozljati iz pripadajočega besedila oziroma smisla naloge: velikost vektorja (kompleksni skalar), velikost kazalca (realni vektor) ali oboje (realni skalar)?

Pri meritvi časovno-spremenljivih fizikalnih veličin takoj naletimo na vprašanje merjenja časa oziroma točne sinhronizacije. Osciloskop lahko pravilno prikaže trenutne veličine, na primer napetost  $u(t)$  oziroma tok  $i(t)$  samo v primeru, da natančno poznamo čas  $t$ , torej poskrbimo za pravilno proženje časovne baze osciloskopa.


Sam osciloskop večinoma ne vsebuje neke silno natančne oziroma absolutne (atomske) ure za določanje časa  $t$ . Še slabšo natančnost določanja časa  $t$  lahko pričakujemo od kakršnegakoli merjenca. Časovno bazo osciloskopa zato največkrat prožimo kar na sam merjeni signal, na primer napetost  $u(t)$ . Časovno bazo osciloskopa lahko prožimo na nek drug signal v vezju, na primer na tok bremena  $i(t)$ , ki je v neposredni zvezi z merjeno veličino, na primer napetost na istem bremenu  $u(t)$ .

V frekvenčnem prostoru se vprašanje določanja časa preslika v vprašanje določanja faze neke merjene kazalčne veličine. Preprost izmenični

voltmeter meri samo amplitudo napetosti oziroma velikost kazalca  $|\hat{U}|$  in jo prikaže v dogovorjenih merskih enotah  $V$  ali  $V_{\text{eff}}$  ( $V_{\text{RMS}}$ ) ali  $V_{\text{PP}}$ . Izmenični voltmeter v svoji notranjosti meri povprečje kvadratov, torej povprečno izmenično moč, saj se informacija o absolutni fazi kazalca napetosti  $\hat{U}$  popolnoma izgubi pri povprečenju!

Podobno kot večinoma ne moremo meriti absolutnega časa  $t$ , večinoma ne moremo meriti niti absolutne faze  $\varphi$  neke kazalčne veličine. V frekvenčnem prostoru opazujemo hitrejšje pojave v daljših časovnih razdobjih, torej je naloga določanja absolutne faze še težja. Frekvenca najboljše atomske ure, ki jo znamo danes izdelati, relativno odstopa  $\Delta f/f \approx \pm 10^{-14}$ . Če dve taki enaki, ampak popolnoma neodvisni atomski uri vgradimo v merjenec in v merilnik, lahko pri nazivni frekvenci  $f = 1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$  odstopanje faze preseže  $\Delta \varphi = \Delta \omega \cdot t > 10 \text{ rd}$  že po enem dnevu!

Relativno odstopanje frekvence telekomunikacijskih naprav je v velikostnem razredu  $\Delta f/f \approx \pm 10^{-6}$ , merilniki so kvečjemu za en velikostni razred boljši. Meritev absolutne faze je tem primeru popolnoma nesmiselna. Vse, kar lahko praktično izmerimo, je relativna faza oziroma fazna razlika med dvema izmeničnima signaloma iste frekvence  $\omega$  s kazalčnim voltmetrom:

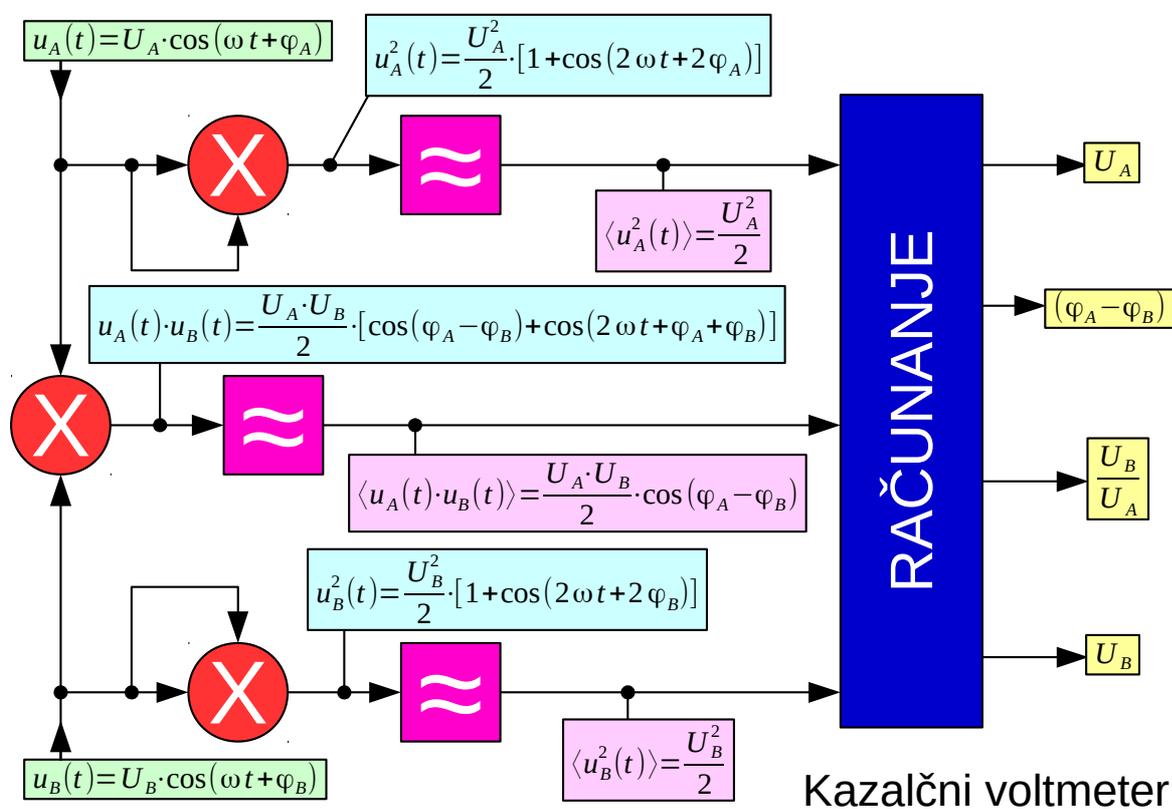

Preprost kazalčni voltmeter na sliki uporablja množilnike in nizkoprepustna frekvenčna sita. Če oba vhoda množilnika krmilimo z istim signalom  $u(t)$ , dobimo na njegovem izhodu  $u^2(t)$  in po povprečenju v nizkoprepustnem situ srednjo vrednost kvadratov  $\langle u^2(t) \rangle$ , torej kvadrat efektivne vrednosti. Če na vhoda množilnika pripeljemo različna signala  $u_A(t)$  in  $u_B(t)$ , dobimo na izhodu nizkoprepustnega sita poleg amplitud obeh signalov še kosinus fazne razlike  $\cos(\varphi_A - \varphi_B)$ .

Kazalčni voltmeter je dosti bolj komplicirana naprava od običajnega izmeničnega voltmetra tako za izdelavo kot pri praktični uporabi. Kazalčni voltmeter ima vsaj dva neodvisna vhoda (dva para priključnih sponk) in lahko meri edino fazno razliko med njima, ne more pa meriti absolutne faze. Glede na notranjo obdelavo signalov (analogno oziroma številsko računanje) lahko kazalčni voltmeter prikaže samo eno amplitudo, obe amplitudi oziroma njun kvocient v linearnih ali logaritemskih merskih enotah.

Kazalčni voltmeter izdelovalci merilne opreme pogosto imenujejo »vektorski voltmeter«. Strogo gledano je takšno ime neupravičeno, ker je električna napetost v vsakem primeru skalarna veličina, kvečjemu merimo kazalec napetosti. S pojmom »skalarni merilnik« označujejo izdelovalci merilnik amplitude, ki ne zna meriti faze. Skalarni analizator vezij (Scalar Network Analyzer ali SNA) torej meri samo amplitudo prevajalne funkcije  $|H(\omega)| = |U_{IZHOD}/U_{VHOD}|$  (razmerje amplitud). Vektorski analizator vezij (Vector Network Analyzer ali VNA) meri amplitudo in fazo prevajalne funkcije, torej celoten  $H(\omega) = U_{IZHOD}/U_{VHOD}$  (kompleksno razmerje kazalcev).

Pri meritvi celotnega frekvenčnega spektra  $F(\omega)$  je določanje faze še veliko bolj zahtevno kot pri meritvi na eni sami frekvenci  $\omega$ . Večina merilnikov spektra, napravo imenujemo spektralni analizator (Spectrum Analyzer ali SA), meri samo amplitudo frekvenčnega spektra  $|F(\omega)|$  oziroma valovno-dolžinskega spektra  $|F(\lambda)|$ . Spektralni analizatorji večinoma sploh niso opremljeni s kakršnimkoli vhodom, ki bi omogočal proženje oziroma sinhronizacijo meritve faze na zunanjo referenco.

Pri zelo visokih frekvencah, na primer v optičnih komunikacijah  $f \approx 200 \text{ THz} = 2 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$  ( $\lambda_0 = c_0/f \approx 1.5 \mu\text{m}$ ), je amplituda frekvenčnega  $|F(\omega)|$  oziroma valovno-dolžinskega  $|F(\lambda)|$  spektra celo edina veličina, ki jo sploh lahko merimo. Na tako visokih frekvencah ne moremo meriti niti faze spektra  $F(\omega)$  niti električnega polja  $E(t)$  oziroma kakršnihkoli drugih veličin v časovnem prostoru. Omejitve naše merilne tehnike torej dajejo dodaten pomen frekvenčnemu prostoru, kjer

lahko merimo vsaj amplitudo spektra, za razliko od časovnega prostora, kjer na visokih frekvencah ne znamo izmeriti ničesar.

V frekvenčnem prostoru so slabljenja in ojačanja lahko zelo visoka razmerja z razponom amplitud tudi več kot  $1:10^6$  oziroma razponom moči več kot  $1:10^{12}$ . Povrhu rešitev telegrafske enačbe in številnih drugih nalog navajajo slabljenje v logaritemskih enotah. Logaritemske merske enote Nepri za razmerje amplitud in decibeli za razmerje moči so zato zelo priljubljene in praktično uporabne:

**Neper**

$$a_{Np} = \ln \frac{|\hat{U}_1|}{|\hat{U}_2|}$$

$$P = \frac{|\hat{U}|^2}{2Z_K} \quad |\hat{U}| = \sqrt{2Z_K P}$$

$$a_{Np} = \ln \sqrt{\frac{P_1}{P_2}} = \frac{1}{2} \ln \frac{P_1}{P_2}$$

**Decibel**

$$a_{dB} = 10 \cdot \log \frac{P_1}{P_2}$$

$$a_{dB} = 10 \cdot \log \left| \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2} \right|^2 = 20 \cdot \log \left| \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2} \right|$$

$$a_{dB} = \frac{20}{\ln 10} \cdot \ln \left| \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_2} \right| = \frac{20}{2.3026} \cdot a_{Np}$$

**Logaritemske enote za moč**

$$P_{dBm} = 10 \cdot \log \frac{P}{1 \text{ mW}} \quad P_{dBW} = 10 \cdot \log \frac{P}{1 \text{ W}}$$

1 kW = 60 dBm = 30 dBW

1 W = 30 dBm = 0 dBW

1 mW = 0 dBm = -30 dBW

1 μW = -30 dBm = -60 dBW

1 nW = -60 dBm = -90 dBW

1 pW = -90 dBm = -120 dBW

1 fW = -120 dBm = -150 dBW

### Logaritemske merske enote

Nepri [Np] navajajo slabljenje  $a_{Np}$  oziroma ojačanje kot naravni logaritem razmerja amplitud napetosti (toka, polja, pritiska, hitrosti). Ker so pri izbrani (karakteristični) impedanci  $Z_K$  moči sorazmerne kvadratom pripadajočih amplitud, moramo razmerje moči koreniti oziroma razpoloviti rezultat naravnega logaritma. Rešitve telegrafske enačbe in drugih nalog dajejo rezultat kot naravni logaritem razmerja amplitud, torej so Nepri tu naravna merska enota. Nepri postanejo nerodni za uporabo, ko imamo več različnih vrst vodov z različnimi karakterističnimi impedancami  $Z_K$ , saj so vezani na razmerja napetosti oziroma polja.

Decibeli [dB] navajajo slabljenje  $a_{dB}$  oziroma ojačanje kot

desetkratnik desetiškega logaritma (delovne) moči. Pri izbrani (karakteristični) impedanci  $Z_K$  moramo za izračun decibelov razmerje amplitud najprej kvadrirati oziroma pomnožiti desetiški logaritem razmerja amplitud z  $20$ . Decibeli uporabljajo vsem preprosto razumljiv desetiški logaritem, razmerje moči pri tem ni vezano na neko karakteristično impedanco  $Z_K$  niti na vrsto prenosnega voda oziroma valovanja.

Pri pretvorbi iz Neprov v decibele upoštevamo drugačno osnovo logaritma, pretvorbo razmerja amplitud v razmerje moči in dogovorjeni desetkratnik za decibele. Decibel je mišljen kot desetina (deci) merske enote Bell. Skupaj dobimo faktor  $20/\ln 10$ . Obratno vrednost istega faktorja uporabljamo pri pretvorbi iz decibelov v Nepre.

Logaritemske merske enote pogosto uporabljamo tudi za moči, napetosti, tlake (zvoka) in druge fizikalne veličine. Ker logaritem deluje na razmerje, si moramo izbrati neko referenčno moč, napetost itd, glede na katero zapišemo razmerje v decibelih. Pri tem je najpogosteje uporabljena merska enota  $[\text{dBm}]$  za električno moč v primerjavi z referenčno močjo  $P_{REF} = 1 \text{ mW}$ .

Manj znana, a bolj smiselna enota za električno moč je  $[\text{dBW}]$ , to je moč glede na referenco  $P_{REF} = 1 \text{ W}$ . Merska enota  $[\text{dB}\mu\text{V}]$  lahko pomeni napetost oziroma moč. Moč je mišljena v razmerju z referenčno močjo, ki jo predstavlja napetost  $U_{eff} = 1 \mu\text{V}_{eff}$  na karakteristični impedanci  $Z_K = 75 \Omega$ .

Logaritemske merske enote niso uporabne za fazo! Fazo, bolj točno razliko faze vedno navajamo v radianih v neposrednih rešitvah enačb oziroma v stopinjah v rezultatih meritev. Kazalčno veličino merilniki najpogosteje prikazujejo kot amplitudo v decibelih in hkrati pripadajočo fazo v stopinjah.

\* \* \* \* \*